

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а тел. (3422) 10-42-39, тел. (3422) 10-43-69
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

14 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кудымкарскому городскому
(наименование органа государственного пожарного надзора)

округу, Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому муниципальным районам Коми-Пермяцкого округа управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю

Пермский край, г. Кудымкар, ул. Строителей, 18, тел. (34260) 4-29-29, 83422584001 доб. 314
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 145/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Купросская основная общеобразовательная школа» Носковой Светлане Аркадьевне, Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Купросская основная общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника 14 ОНПР по Кудымкарскому городскому округу, Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому муниципальным районам Коми-Пермяцкого округа управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю Андриевских Д.Н. № 145 от 24 октября 2018 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с:

Дата и время проведения проверки:

22.11.2018 г. с 10 часов 00 минут по 13 часов 00 минут, Продолжительность 3 часа 00 минут

26.11.2018 г. с 11 часов 00 минут по 13 часов 00 минут, Продолжительность 2 часа 00 минут

27.11.2018 г. с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут, Продолжительность 2 часа 00 минут

Общая продолжительность проверки: три дня / 7 часов 00 минут

(рабочих дней/часов)

Инспектором 14 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кудымкарскому городскому округу, Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому муниципальным районам Коми-Пермяцкого округа управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю старшим лейтенантом внутренней службы Шипициным Алексеем Борисовичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Купросская основная общеобразовательная школа» по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, с. Купрос, ул. Советская, 15.

(наименование объекта надзора и его адрес)

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Купросская основная общеобразовательная школа» Носкова Светлана Аркадьевна

указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи сан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не по всему периметру установлены ограждения на кровле (со стороны главного входа отсутствует). с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 7.16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 24 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".	01.08.2019 год.	
2.	Руководитель организации не организовал проведение испытаний ограждений на крышах не реже 1 раз в 5 лет. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 24 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".	01.08.2019 год.	
3.	В полу на путях эвакуации у выхода на улицу в актовом зале допущен перепад высот менее 45 см.. (порог). с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 36 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".	01.08.2019 год.	
4.	Расстояние от пожарного извещателя до вентиляционного отверстия в помещении № 15 (охраны) в цокольном этаже менее 1 метра, фактически 0,82 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 61 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".	01.08.2019 год.	
5.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения туалета в цокольном этаже в музей (по тех. паспорту № 19) менее 0,8 метра, фактический 0,51 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".	01.08.2019 год.	

6.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения тренерской в спортзал (по тех. паспорту № 13) менее 0,8 метра, фактический 0,77 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	01.08.2019 год.	
7.	Высота эвакуационного выхода из тренерской (по тех. паспорту № 13) в спортзал менее 1,9 метра, фактически 1,85 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".	01.08.2019 год.	
8.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения архива бухгалтерии № 1 (по тех. паспорту № 3) менее 0,8 метра, фактический 0,69 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	01.08.2019 год.	
9.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения архива бухгалтерии № 2 (по тех. паспорту № 3) менее 0,8 метра, фактический 0,69 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	01.08.2019 год.	
10.	Высота эвакуационного выхода из архива бухгалтерии № 1 (по тех. паспорту № 3) в спортзал менее 1,9 метра, фактически 1,86 метра.	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".	01.08.2019 год.	
11.	Высота эвакуационного выхода из архива бухгалтерии № 2 (по тех. паспорту № 3) в спортзал менее 1,9 метра, фактически 1,86 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".	01.08.2019 год.	
12.	Высота эвакуационного выхода из электрощитовой № 16 (по тех. паспорту № 40) в коридор менее 1,9 метра, фактически 1,79 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства	01.08.2019 год.	

		РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".		
13.	Ширина эвакуационного выхода в свету из электрощитовой № 16 (по тех. паспорту № 40) в коридор менее 0,8 метра, фактический 0,73 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".	01.08.2019 год.	
14.	Высота эвакуационного выхода из венткамеры № 17 (по тех. паспорту № 39) в коридор менее 1,9 метра, фактически 1,79 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".	01.08.2019 год.	
15.	Ширина эвакуационного выхода в свету из венткамеры № 17 (по тех. паспорту № 39) в коридор менее 0,8 метра, фактический 0,74 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".	01.08.2019 год.	
16.	Высота эвакуационного выхода из теплового узла № 19 (по тех. паспорту № 36) в коридор менее 1,9 метра, фактически 1,79 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".	01.08.2019 год.	
17.	Ширина эвакуационного выхода в свету из теплового узла № 19 (по тех. паспорту № 36) в коридор менее 0,8 метра, фактический 0,74 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".	01.08.2019 год.	
18.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 25 в цокольном этаже менее 0,8 метра, фактический 0,71 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".	01.08.2019 год.	
19.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 26 в	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной	01.08.2019 год.	

	цокольном этаже менее 0,8 метра, фактический 0,71 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».		
20.	В тамбуре (по тех. паспорту № 25) у столовой на путях эвакуации размещено оборудование (радиатор отопления), выступающее из плоскости стены на высоте менее 2 метров, фактически 0,62 м. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	01.08.2019 год.	
21.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 23 в цокольном этаже менее 0,8 метра, фактический 0,76 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	01.08.2019 год.	
22.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 28 в цокольном этаже менее 0,8 метра, фактический 0,76 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	01.08.2019 год.	
23.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения кладовой в помещении № 21 в цокольном этаже менее 0,8 метра, фактический 0,71 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	01.08.2019 год.	
24.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения кладовой № 18 в цокольном этаже менее 0,8 метра, фактический 0,71 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	01.08.2019 год.	
25.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения кладовой № 18 в цокольном этаже менее 0,8 метра, фактический 0,71 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном	01.08.2019 год.	

		режиме».	
26.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 21 в цокольном этаже менее 0,8 метра, фактический 0,76 метра.	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	01.08.2019 год.
27.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 29 в цокольном этаже менее 0,8 метра, фактический 0,76 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	01.08.2019 год.
28.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 31 в цокольном этаже менее 0,8 метра, фактический 0,76 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	01.08.2019 год.
29.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения душевой в помещении № 8 в цокольном этаже менее 0,8 метра, фактический 0,76 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	01.08.2019 год.
30.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения туалета в помещении № 8 в цокольном этаже менее 0,8 метра, фактический 0,76 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	01.08.2019 год.
31.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения душевой в помещении № 4 в цокольном этаже менее 0,8 метра, фактический 0,76 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	01.08.2019 год.
32.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения туалета в помещении № 4 в цокольном этаже менее 0,8 метра.	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33	01.08.2019 год.

	учительской № 13 в коридор 1 этажа менее 0,8 метра, фактический 0,78 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».		
40.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения бухгалтера № 12 в коридор 1 этажа менее 0,8 метра, фактический 0,78 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	01.08.2019 год.	
41.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения гл. бухгалтера № 11 в коридор 1 этажа менее 0,8 метра, фактический 0,78 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	01.08.2019 год.	
42.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения туалета для мальчиков № 9 в умывальную на 1 этаже менее 0,8 метра, фактический 0,75 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	01.08.2019 год.	
43.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения умывальной № 9 в коридор на 1 этаже менее 0,8 метра, фактический 0,78 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	01.08.2019 год.	
44.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения туалета для девочек № 8 в умывальную на 1 этаже менее 0,8 метра, фактический 0,75 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	01.08.2019 год.	
45.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения умывальной № 8 в коридор на 1 этаже менее 0,8 метра, фактический 0,75 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	01.08.2019 год.	

		режиме».		
46.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения туалета для персонала № 10 в коридор на 1 этаже менее 0,8 метра, фактический 0,78 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	01.08.2019 год.	
47.	В помещении тамбура (у второй лестничной клетки) на первом этаже отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. с. Купрос, ул. Советская, 15	Приложение А п. А4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.08.2019 год.	
48.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения соц. педагога № 11 в коридор 2 этажа менее 0,8 метра, фактический 0,78 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	01.08.2019 год.	
49.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения туалета для мальчиков № 9 в умывальную на 2 этаже менее 0,8 метра, фактический 0,75 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	01.08.2019 год.	
50.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения умывальной № 9 в коридор на 2 этаже менее 0,8 метра, фактический 0,78 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	01.08.2019 год.	
51.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения туалета для девочек № 8 в умывальную на 2 этаже менее 0,8 метра, фактический 0,75 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	01.08.2019 год.	
52.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения умывальной № 8 в коридор на 2 этаже менее 0,8 метра.	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п. 33	01.08.2019 год.	

	фактический 0,75 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».		
53.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения туалета для персонала № 10 в коридор на 2 этаже менее 0,8 метра, фактический 0,78 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	01.08.2019 год.	
54.	Ширина эвакуационного выхода в свету из лаборантской информатики в класс на 2 этаже менее 0,8 метра, фактический 0,78 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	01.08.2019 год.	
55.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 2 в коридор на 2 этаже менее 0,8 метра, фактический 0,78 метра.	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	01.08.2019 год.	
56.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 13 в коридор на 2 этаже менее 0,8 метра, фактический 0,78 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	01.08.2019 год.	
57.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 14 в коридор на 2 этаже менее 0,8 метра, фактический 0,78 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	01.08.2019 год.	
58.	Ширина эвакуационного выхода в свету из лаборантской физики в класс на 2 этаже менее 0,8 метра, фактический 0,75 метра. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	01.08.2019 год.	
59.	Не соблюдаются проектные	п. 61 Постановление	01.08.2019	

<p>решения на автоматическую пожарную сигнализацию (проект не соответствует, в цокольном этаже в помещении № 18 по проекту 3 датчика, по факту 2, в актовом зале по проекту 4 датчика, по факту 3, в тамбуре у столовой по проекту нет датчиков, по факту 2 датчика, в помещениях электрощитовых на 1 и 2 этажах по проекту нет датчиков по факту в каждом помещении по 2).</p> <p>с. Купрос, ул. Советская, 15</p>	<p>Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».</p>	<p>год.</p>	
---	--	-------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор 14 ОНПР по Кудымкарскому городскому округу, Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому муниципальным районам Коми-Пермяцкого округа управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю старший лейтенант внутренней службы Шипицин Алексей Борисович.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 27 » ноября 2018 года



Предписание для исполнения получил:

Директор Локхова С.А.

Локхова

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« 27 » ноября 2018 года

Телефоны доверия: МЧС России 8(495) 400-99-99,
ЦРЦ МЧС России 8 (499) 449-89-89;
ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342)2584002.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а тел. (3422) 10-42-39, тел. (3422) 10-43-69
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

14 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кудымкарскому городскому
(наименование органа государственного пожарного надзора)

округу, Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому муниципальным районам Коми-Пермяцкого округа управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю

Пермский край, г. Кудымкар, ул. Строителей, 18, тел. (34260) 4-29-29, 83422584001 доб. 314
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 145/1/2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Купросская основная общеобразовательная школа» Носковой Светлане Аркадьевне, Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Купросская основная общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника 14 ОНПР по Кудымкарскому городскому округу, Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому муниципальным районам Коми-Пермяцкого округа управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю Андриевских Д.Н. № 145 от 24 октября 2018 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с:

Дата и время проведения проверки:

22.11.2018 г. с 10 часов 00 минут по 13 часов 00 минут, Продолжительность 3 часа 00 минут

26.11.2018 г. с 11 часов 00 минут по 13 часов 00 минут, Продолжительность 2 часа 00 минут

27.11.2018 г. с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут, Продолжительность 2 часа 00 минут

Общая продолжительность проверки: три дня / 7 часов 00 минут
(рабочих дней/часов)

Инспектором 14 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кудымкарскому городскому округу, Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому муниципальным районам Коми-Пермяцкого округа управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю старшим лейтенантом внутренней службы Шипициным Алексеем Борисовичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Купросская основная общеобразовательная школа» по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, с. Купрос, ул. Советская, 15.

(наименование объекта надзора и его адрес)

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Купросская основная общеобразовательная школа» Носкова Светлана Аркадьевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподнесения	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Запоры на дверях эвакуационного выхода из актового зала (по тех. паспорту № 4) на улицу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (закрыты на ключ). с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 35 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".	02.02.2019 год.	
2.	Противопожарные двери у спортзала в коридоре цокольного этажа не имеют устройства для самозакрывания. с. Купрос, ул. Советская, 15	ч. 8 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	02.02.2019 год.	
3.	В помещении № 15 (охрана) цокольного этажа эксплуатируется светильник со снятым колпаком, предусмотренный конструкцией светильника. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 42в Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".	02.02.2019 год.	
4.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние устройства для самозакрывания противопожарной двери в венткамере № 17 (по тех. паспорту № 39). с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 37.1 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	02.02.2019 год.	
5.	В помещении № 19 (тепловой узел) цокольного этажа эксплуатируется светильник со снятым колпаком, предусмотренный конструкцией светильника. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 42в Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".	02.02.2019 год.	
6.	В коридоре цокольного этажа у помещения № 19 на путях эвакуации размещены различные материалы (стеллаж). с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 36б Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".	02.02.2019 год.	
7.	В помещении № 23 цокольного этажа эксплуатируется светильник со снятым колпаком, предусмотренный конструкцией	п. 42в Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".	02.02.2019 год.	

	светильника. с. Купрос, ул. Советская, 15			
8.	Двери эвакуационного выхода на 1 этаже из тамбура (по тех. паспорту № 6) блокируются снегом. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 366 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	02.02.2019 год.	
9.	Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя № 29 не опломбировано одноразовой пломбой. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 475 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	02.02.2019 год.	
10.	В помещении № 11 (соц. педагог) на 2 этаже эксплуатируется светильник со снятым колпаком, предусмотренный конструкцией светильника. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 42в Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	02.02.2019 год.	
11.	Руководитель организации не обеспечил своевременную перезарядку огнетушителя № 44, последняя дата зарядки 2 кв. 2013 года. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 478 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	02.02.2019 год.	
12.	В лаборантской информатики на 2 этаже эксплуатируется светильник со снятым колпаком, предусмотренный конструкцией светильника. с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 42в Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме».	02.02.2019 год.	
13.	Повторный противопожарный инструктаж проводиться не со всеми работниками не реже 1 раза в год с. Купрос, ул. Советская, 15	п. 22 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"; п. 3 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме»	02.02.2019 год.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной
безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для
квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда
возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено
соответствующим договором.

Инспектор 14 ОНПР по Кудымкарскому городскому округу, Кудымкарскому, Юринскому и Юсьвинскому муниципальным районам Коми-Пермяцкого округа управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю старший лейтенант внутренней службы Шипицин Алексей Борисович
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

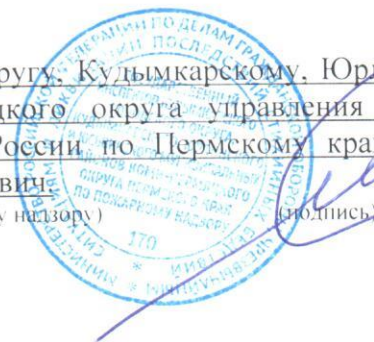

« 27 » ноября 2018 года

Предписание для исполнения получил:

✓ Директор Лоскова С.А. Лосков

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« 27 » ноября 2018 года

Телефоны доверия: МЧС России 8(495) 400-99-99,
ЦРЦ МЧС России 8 (499) 449-89-89;
ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342)2584002.